


MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE
RAPPORT 2018 - STATION DE POMPAGE

	MOYENNE DEMANDÉE	JANVIER 2018	FÉVRIER 2018	MARS 2018	AVRIL 2018	MAI 2018	JUIN 2018
Nombre de jours calculés	Période moy.calculée	31	28	31	30	31	30
Pression du réseau		89.5	89.6	90	90		
Débit eau brute / jour en mètres cubes		732	714	716	722		
Débit eau distribué / jour en mètres cubes		709	694	687	687		
CL2 consommé pré-chloration (en litres)		383	377	416	443		
CL2 consommé post-chloration (en litres)		--	--	--	--	--	--
CL2 distribué - total (en litres)		383	377	416	443		
CL2 résiduel libre après contact		0.55	0.59	0.64	0.50		
Turbidité	Turbidité : 5 UTN	0.03	0.02	0.04	0.04		
PH à l'eau traitée après contact		7.5	7.5	7.5	7.5		
Permanganate potassium (en litres)		188	185	211	223		
Température de l'eau		8.1°	7.9°	8.6°	8.8°		
CL2 minimum		0.40	0.42	0.50	0.35		
CL2 maximum		0.96	0.76	0.78	0.65		

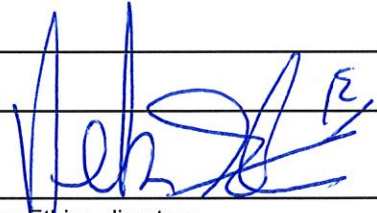

Nelson Ethier, directeur
Service des travaux publics